

бюджетное общеобразовательное
учреждение города Омска «Лицей № 29»
(БОУ г. Омска «Лицей № 29»)

644086, г. Омск, ул. 21-я Амурская, 20 А
тел./факс 61-12-81/61-18-78
ИНН / КПП 5503031205 / 550301001
e-mail: school_29@bk.ru

04 марта 2019г. № 48

В Управление надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России
по Омской области


644099 г. Омск ул. Интернациональная, 41

Директора БОУ г. Омска «Лицей № 29»
Заверской Л. А.

Ответ на предписание
от 31.01.2019г. № 2/1/3-8

Администрация БОУ г. Омска «Лицей № 29» в лице директора Заверской Ларисы Алексеевны в ответ на об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной ГУ МЧС России по Омской области в отношении БОУ г. Омска «Лицей № 29» (распоряжение № 2 от 09.01.2019г.), сообщает, что, с целью устранения выявленных нарушений были предприняты следующие действия:

№	Нарушение	Предпринятые меры по устранению нарушения
1	Не предоставлены расчеты по определению категорий для складских помещений (помещения хранения инвентаря, оборудования и горючих материалов, помещение хранения лыж, помещение библиотеки) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	Планируется заключение договора на производство расчетов по определению категорий для складских помещений (помещения хранения инвентаря, оборудования и горючих материалов, помещение хранения лыж, помещение библиотеки) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 <i>срок: август 2019 года</i>
2	Помещение хранения лыж не защищено автоматической пожарной сигнализацией	В помещении для хранения лыж планируется установка дополнительных датчиков пожарной сигнализации <i>срок: август 2019 года</i>
3	Резервные источники питания, аккумуляторные пожаротушения и сигнализации батареи, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течении 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	В рамках работ по договору на комплекс услуг по техническому обслуживанию с Омским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» от 04.02.2019г. была произведена замена батареи

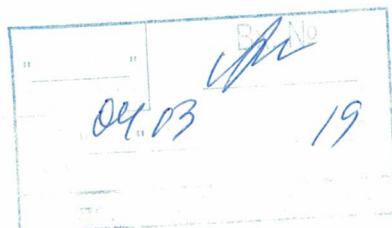

4	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха в помещениях кухни	Запланирован вызов специалиста для осмотра помещений кухни и составления плана работ по устранению данного нарушения срок: апрель 2109 года По рекомендациям специалиста, полученных после осмотра помещений кухни, планируется оборудование систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха в помещениях кухни системой автоматического отключения при пожаре срок: август 2019 года
5	Освещенность помещения вахты, где расположен прибор управления автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет при естественном освещении 70 лк, от люминесцентных ламп 90 лк, при аварийном освещении составляет 5 лк.	Запланирован вызов специалиста для осмотра помещения вахты, где расположен прибор управления автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре срок: апрель 2109 года По рекомендациям специалиста, полученных после осмотра помещений вахты планируется увеличение мощности освещения срок: август 2019 года
6	Не обеспечен требуемый расход воды на нужды наружного противопожарного водоснабжения не менее 25 л/с (фактический расход воды составляет 1,6 л/с)	Для обеспечения требуемого расхода воды опрарвлено письмо в АО «Омскводоканал» с обращением об устранении данного нарушения (приложение 1)

Приложения:

1. Копия письма в АО «Омскводоканал» (1 лист)

Директор:



Л. А. Заверская